



CITYCUT

EXCELION 2000




PELLENC






Quartier Notre-Dame
84120 Pertuis (FRANCE)
Tél : +33 (0)4 90 09 47 00
Fax : +33 (0)4 90 09 64 09
www.pellenc.com



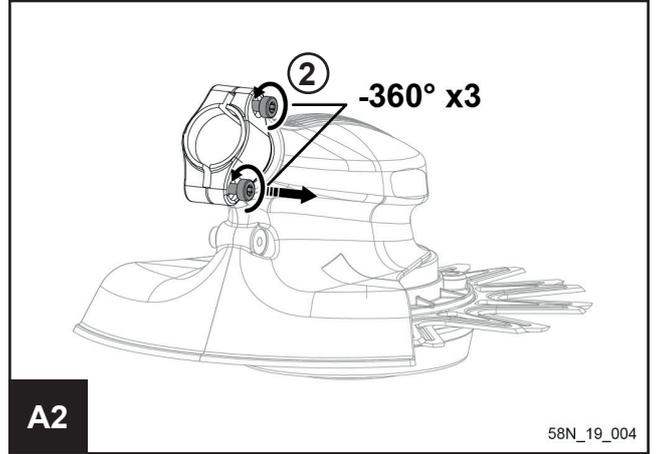
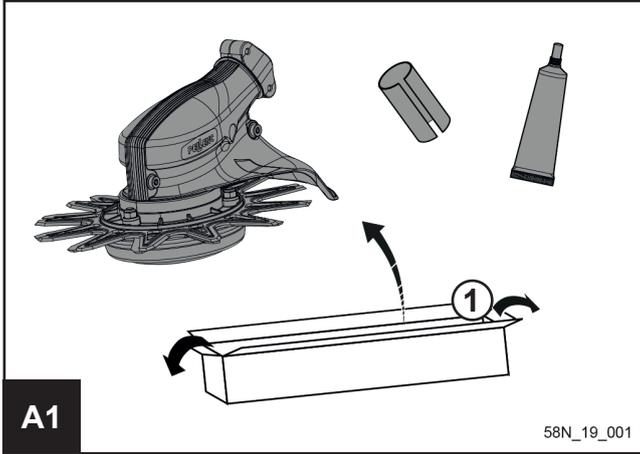


EXCELION Ø26

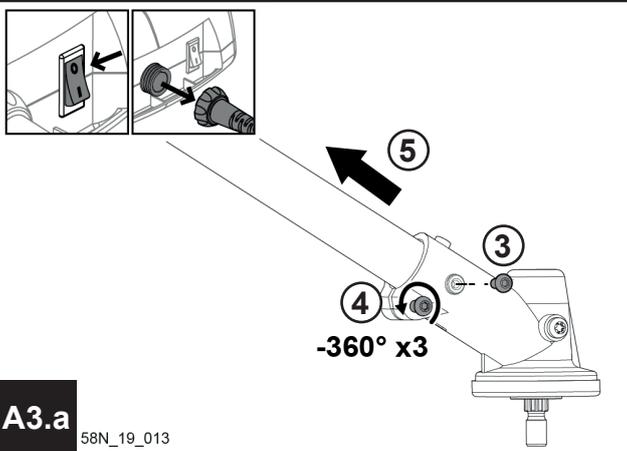

EXCELION Ø28

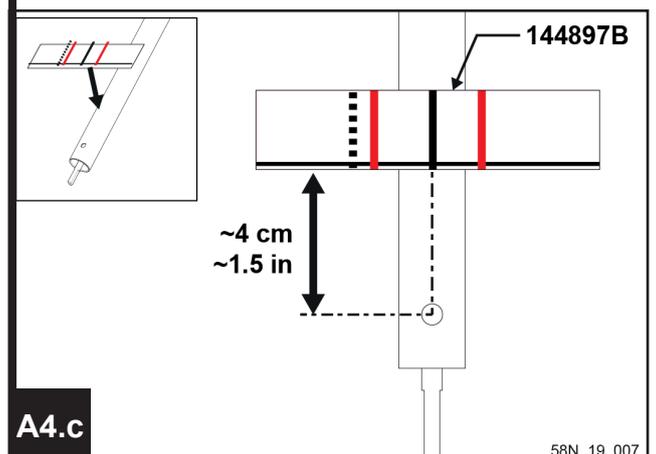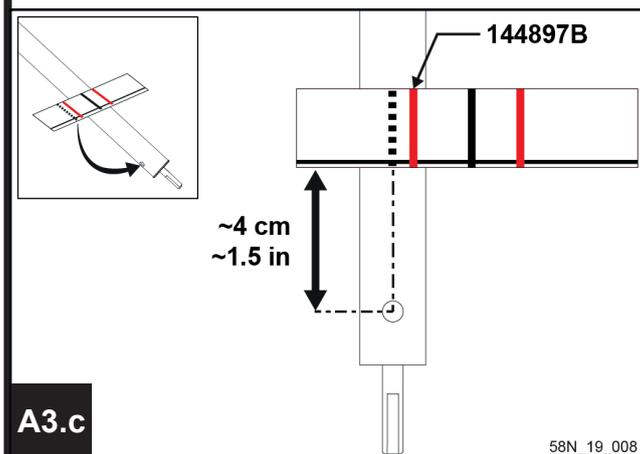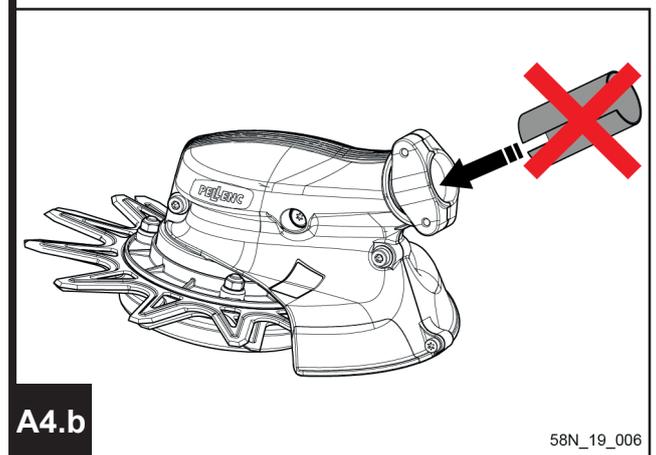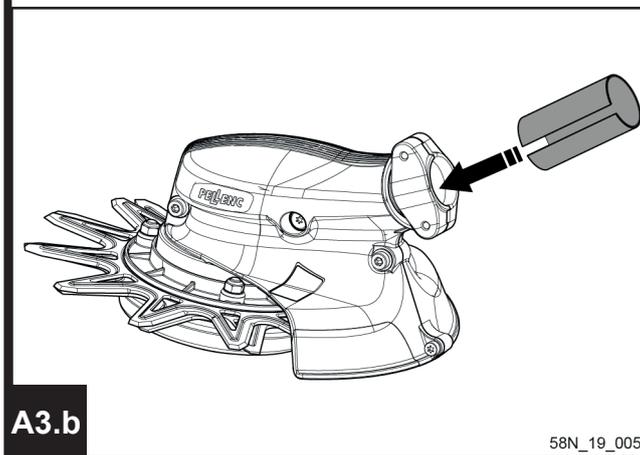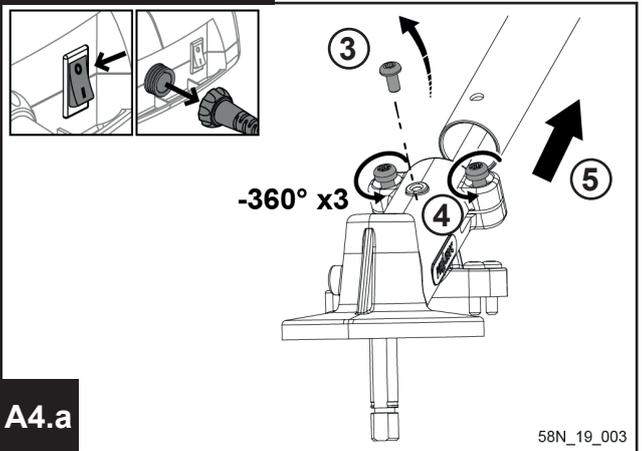

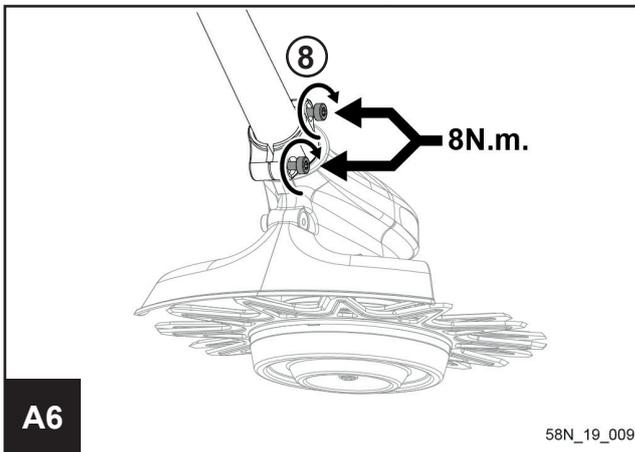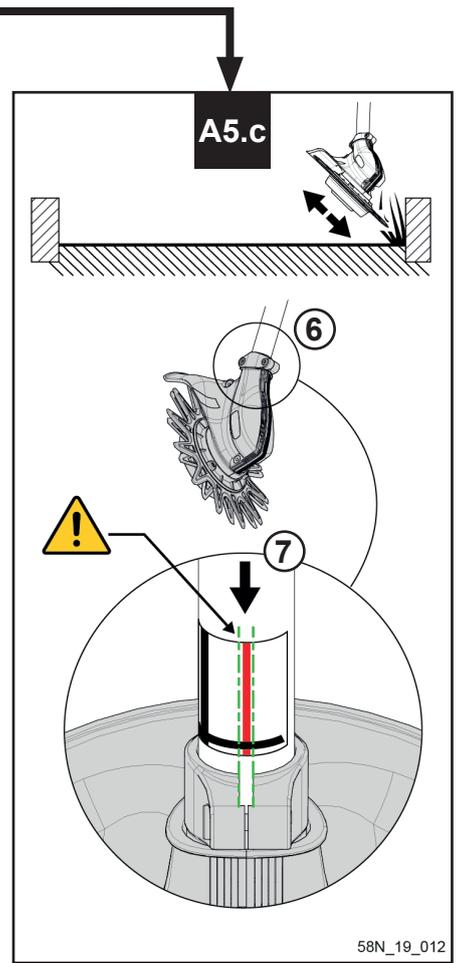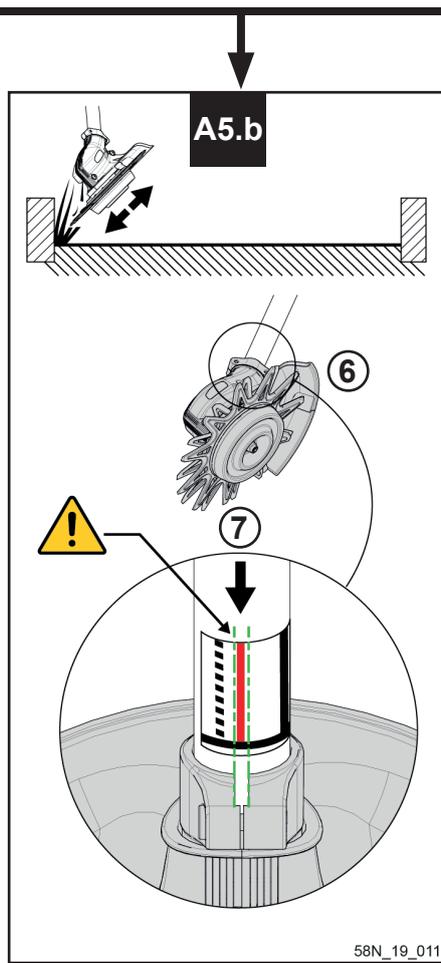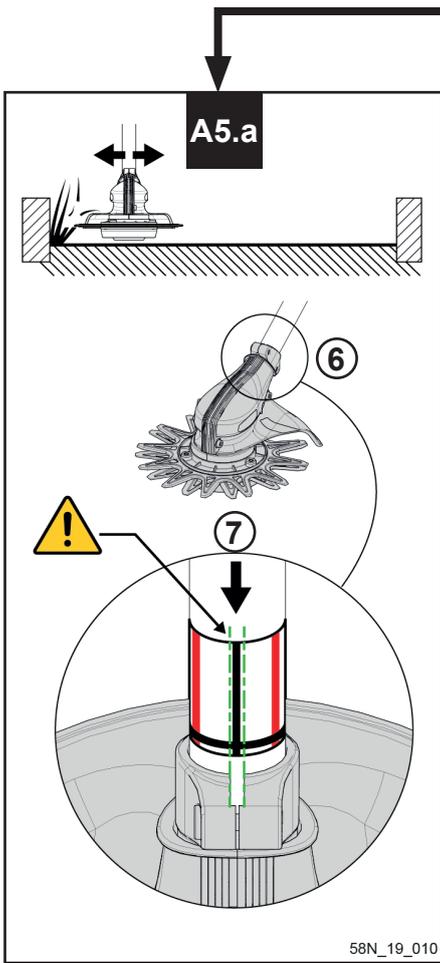

■ DECLARACIÓN «CE» DE CONFORMIDAD

FABRICANTE	PELLENC
DIRECCIÓN	Quartier Notre Dame 84120 Pertuis (FRANCE)
PERSONA AUTORIZADA PARA CONSTITUIR EL DOSSIER TÉCNICO	PELLENC
DIRECCIÓN	Quartier Notre Dame 84120 Pertuis (FRANCE)

POR LA PRESENTE, DECLARAMOS QUE EL EQUIPO INTERCAMBIABLE CITADO A CONTINUACIÓN :

NOMBRE GENÉRICO	DISPOSITIVO DE CORTE PARA DESBROZADORA ELÉCTRICA
FUNCIÓN	DISPOSITIVO DE CORTE DESTINADO AL USO CON PELLENC EXCELION 2000 DESBROZADORA PARA LA PODA DE SETOS
NOMBRE COMERCIAL	CITYCUT PARA EXCELION 2000
TIPO	CITYCUT PARA EXCELION 2000
MODELO	CITYCUT PARA EXCELION 2000
LOTE DE FABRICACIÓN	

CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES PERTINENTES DE LA DIRECTIVA SOBRE MAQUINAS (2006/42/CE)

ESTÁ EN CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES OTRAS DIRECTIVAS Y / O DISPOSICIONES RELEVANTES :

- 2014/30/UE Directiva CEM
- 2011/65/UE Directiva RoHS
- 1907/2006 Reglamento REACH
- 2012/19/UE Directiva RAEE

HAN SIDO UTILIZADAS LAS SIGUIENTES NORMAS EUROPEAS HARMONIZADAS :

- EN 60745-1 :2009+A11 :2010
- EN 55014-2 :2009

SE HAN UTILIZADO LAS SIGUIENTES NORMAS Y REQUISITOS TÉCNICOS ADICIONALES :

- NF EN 11806-1 :2012
- EN 55014-1 :2012
- EN 61000-4-2 :2009
- EN 61000-4-3 :2011

Niveles acústicos al régimen de trabajo máximo

Símbolo	Valor	Unidad	Referencia	Comentario
L_{WAm}	101	dB(A)	1 pW	Nivel de potencia acústica medido
L_{WAq}	102	dB(A)	1 pW	Nivel de potencia acústica garantizado

La medida del nivel de potencia acústica medido y del nivel de potencia acústica garantizado se hizo según un procedimiento conforme con la directiva 2000/14/CE anejo V.

HECHO EN PERTUIS, EL 01/10/2019

JEAN MARC GIALIS
Director General

